

HANSTHOLM VARMEVÆRK A M B A

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 2025

Energi brugt per leveret varme: 1,04


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning

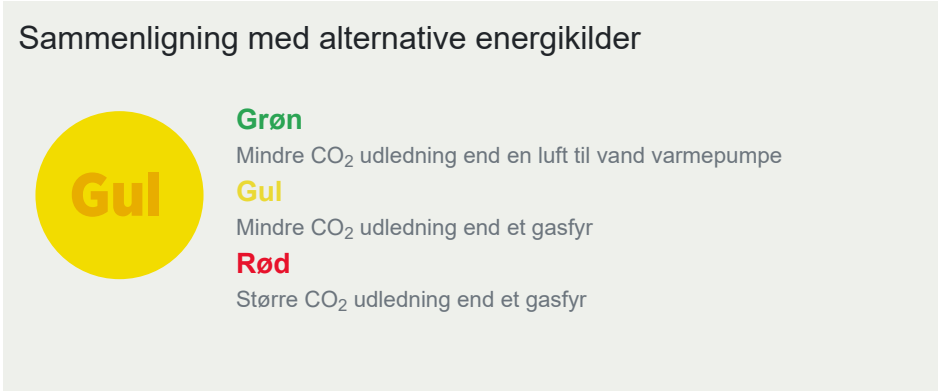

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

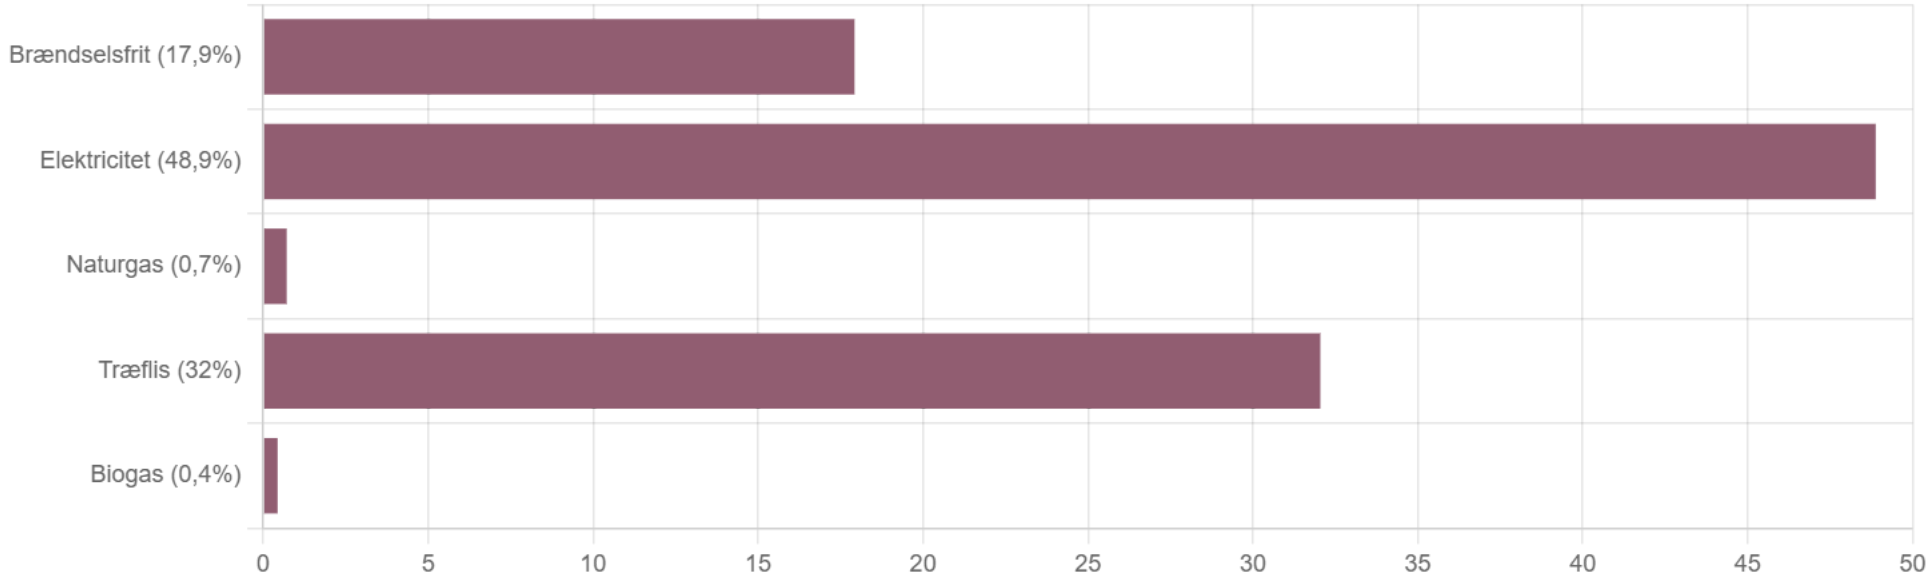

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	15,7	kg/GJ	56,4	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	12,6	g/GJ	45,4	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	1,9	g/GJ	6,8	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	16,5	kg/GJ	59,5	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	7,9	g/GJ	28,4	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	60,8	g/GJ	218,9	mg/kWh
CO (Kulilte)	113,6	g/GJ	409,0	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	6,6	g/GJ	23,8	mg/kWh
Partikler (TSP)	9,3	g/GJ	33,5	mg/kWh

Kontaktoplysninger

HANSTHOLM VARMEVÆRK A M B A

CVR: 23011514

Molevej 13 | 7730 Hanstholm

+45 97 96 10 30 | drift@hanstholmvarmevaerk.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.